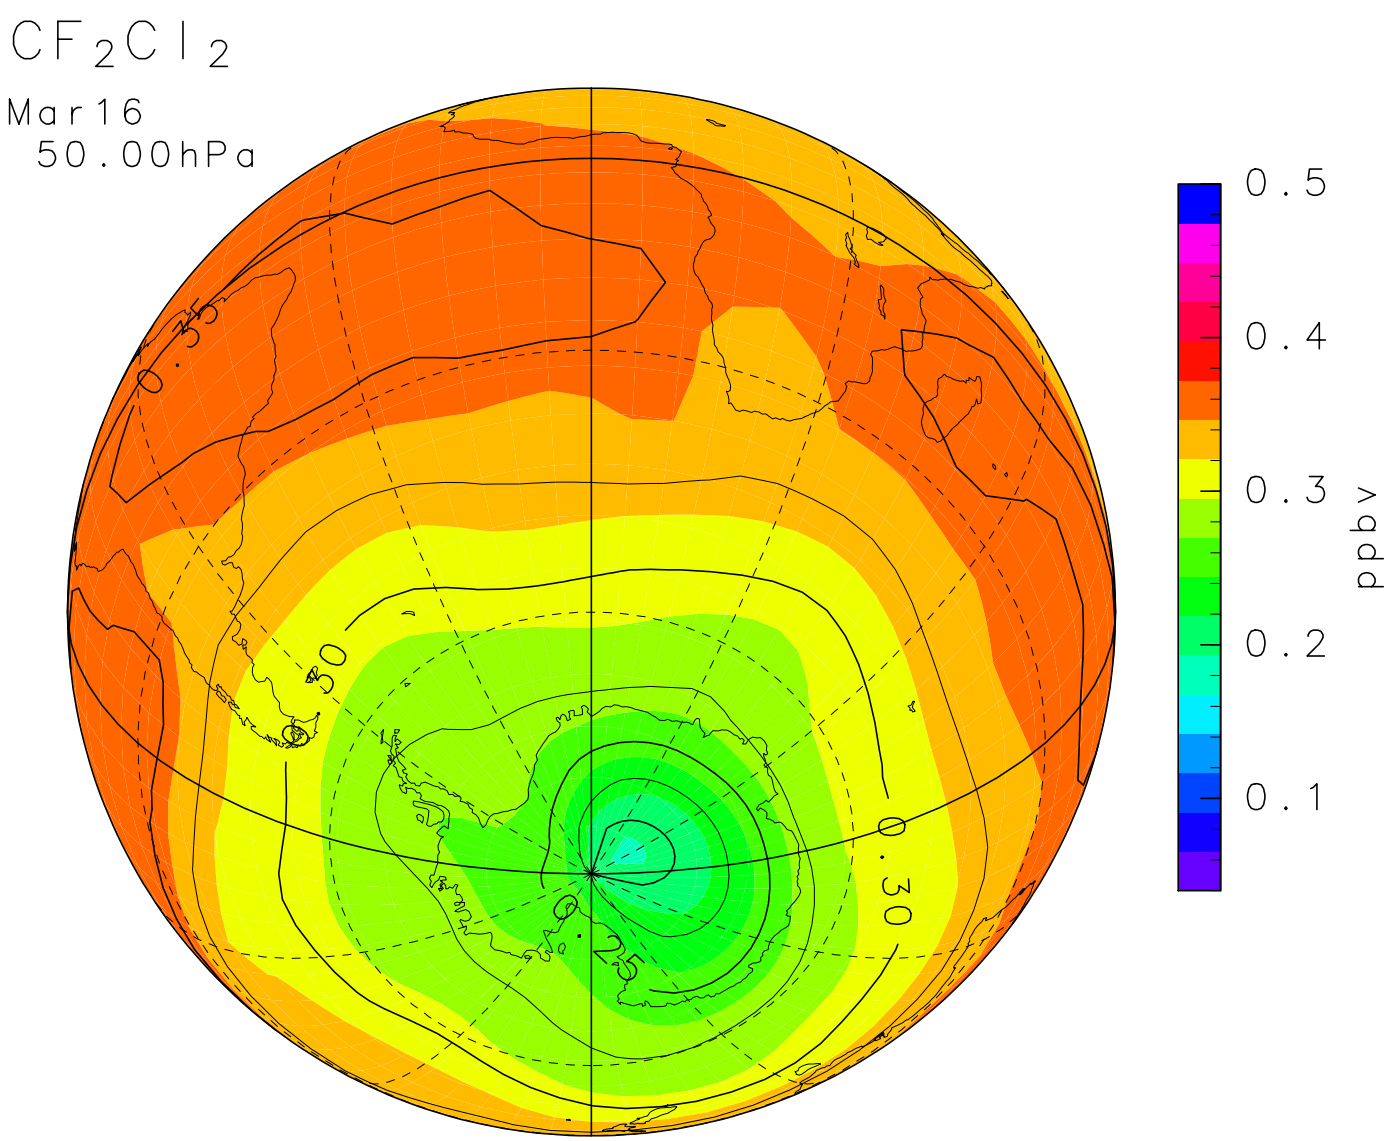
CF_2Cl_2
Mar16
50.00hPa
0.35
0.30
0.25
0.50
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
ppbv
MAX=0.36
MIN=0.19