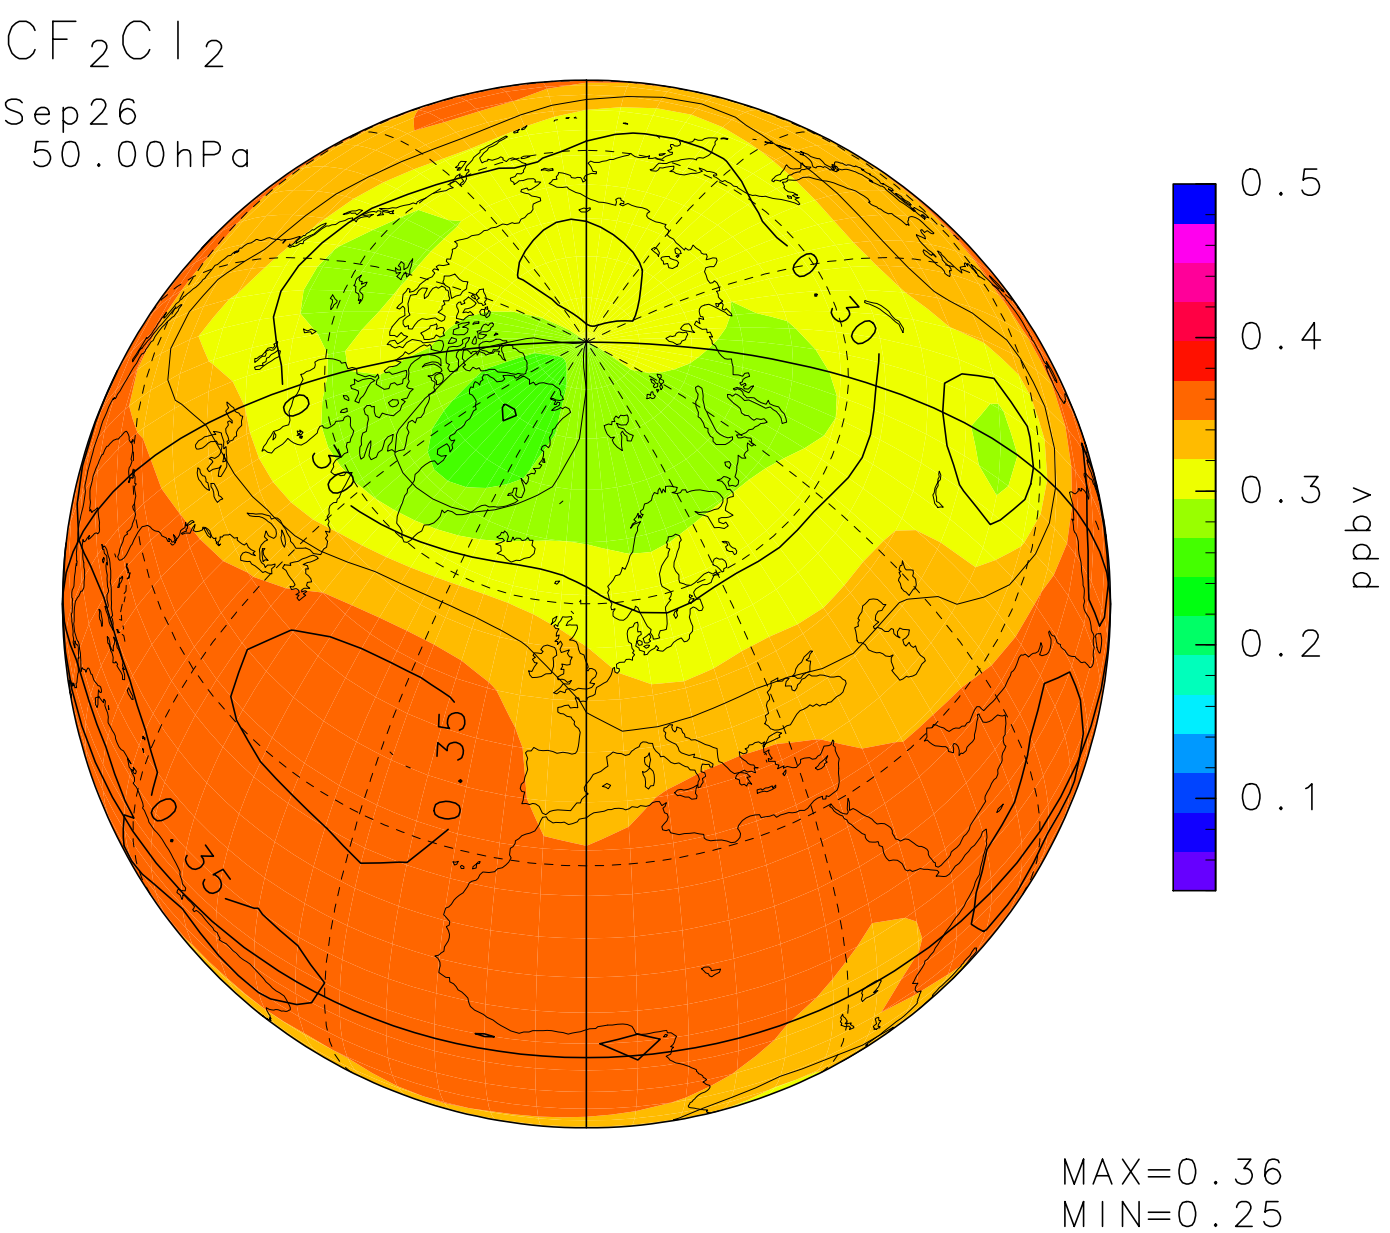
CF2Cl2
Sep26
50.00hPa
0.30
0.30
0.35
0.35
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
ppbv
MAX=0.36
MIN=0.25